


### Riferimenti normativi.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12664:2002 del 01/02/2002 “Prestazione termica dei materiali e dei prodotti per edilizia. Determinazione della resistenza termica con il metodo della piastra calda con anello di guardia e con il metodo del termoflussimetro. Prodotti secchi e umidi con media e bassa resistenza termica”.

### Descrizione delle provette.

Dal campione in esame sono state ricavate n. 2 provette aventi dimensioni  $500 \times 499$  mm, mediante incollaggio di n. 2 lastre per ciascuna provetta e successiva rettifica.

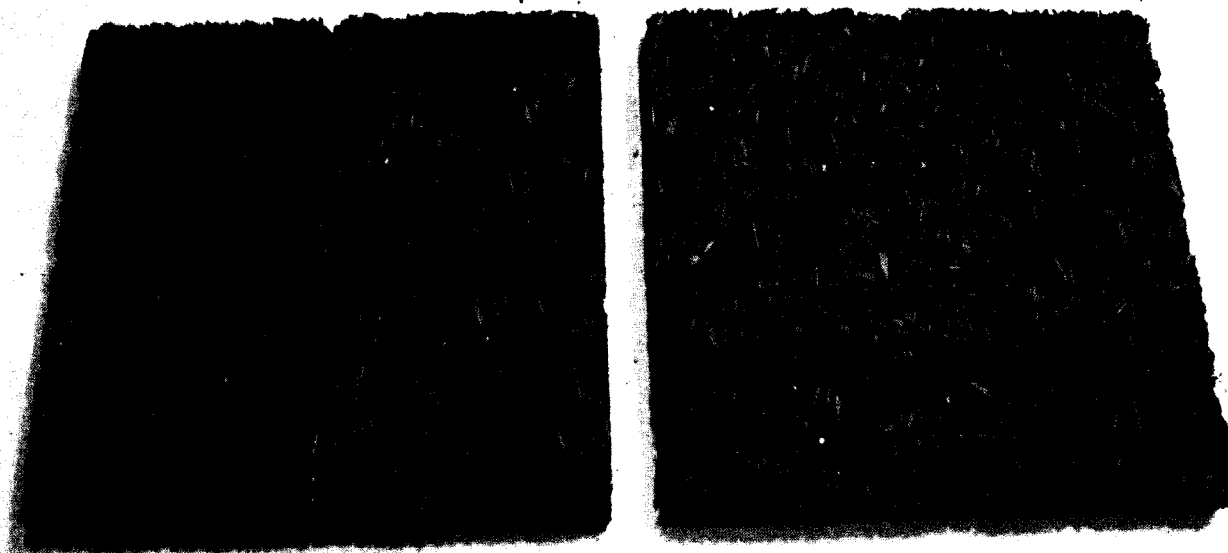

**Fotografia delle provette.**

